


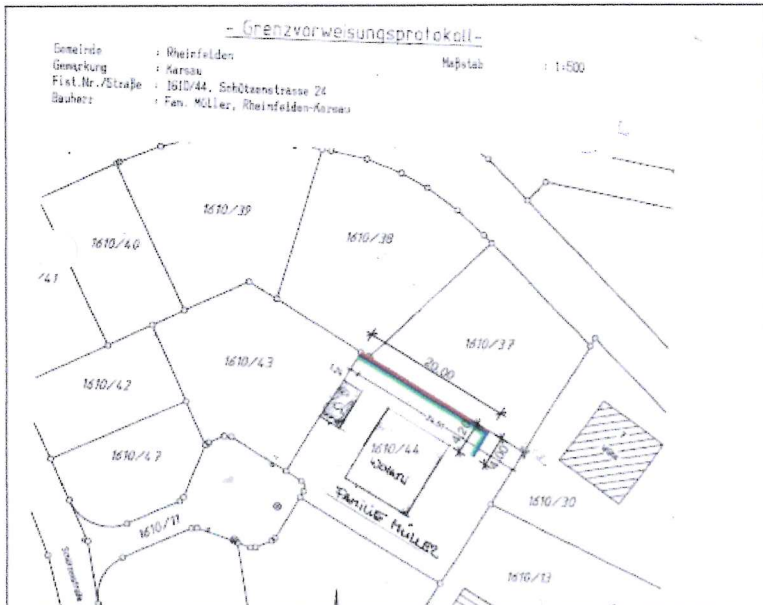

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
 Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schnitt- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
 der Durchbruchpläne der Fachingenieure gültig und bedürfen ergänzender Angaben.
 Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
 Der Ausführungsplan ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
 hinzuweisen (VOB § 3.3).

Baustoffe

Beton nach DIN EN 1992-1-1/NA/A1 2015-12

Wagelstein C 8/10 - Baubereich
 Beton C25/30

Beton C25/30

Betondeckung

Bauteil	Stützmauer
Stützmauer	Expositionsklasse XC2 XF2 V/A gewählte Betongüte C25/30
Oberflächen	Expositionsklasse XC2 XF2 V/A C _{min} 3,00 und 30 cm
Unten/außen	Expositionsklasse XC2 XF2 V/A C _{min} 3,00 und 30 cm

Die tatsächlichen Umweltbedingungen nach DIN EN 1992-1-1/NA/A1 2015-12 sind mit
 angenommen zu vergleichen, daraus resultierende Änderungen der Expositionsklasse
 sind dem Bauherrn abzusprechen.

BAUTEIL

Lageplan

DATUM: 05.04.2020 GEZEICHNET: SF BLATTGRÖSSE: A3 MASSTAB: 1:50 PROJ.-Nr.: PLAN-Nr.:

Ingenieurbüro Ing. Cosimo LO VOI
 Zimmermannstr. 12 --- 79725 Laufenburg Tel. 07763.8059031 - 015236663710
 E-mail: cosimolovoi@gmail.com website: www.inglovoi.com

21.10.20 Bernd. Gist